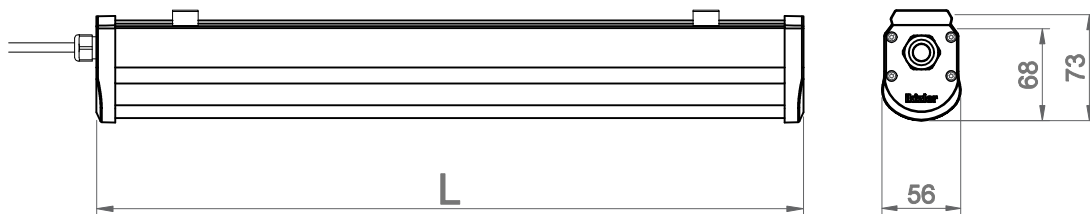


**Draw****Industrial Luminaire****07105**

IP 65	IK 09	220-240V 50/60Hz	Ra≥80				Ta=25°C	
----------	----------	---------------------	-------	--	--	--	---------	--



Product Code	Power (W)	L (mm)	Lumen Output (lm)	Color Temperature (K)
07105.06.30.021 / 40.022	17	580	2100 / 2200	3000/4000
07105.08.30.033 / 40.034	25	860	3300 / 3400	3000/4000
07105.12.30.046 / 40.047	34	1140	4600 / 4700	3000/4000
07105.14.30.057 / 40.058	42	1420	5700 / 5800	3000/4000
07105.14.30.067 / 40.068	51	1420	6700 / 6800	3000/4000

**UYARI**

- Bakım, montaj ve elektrik bağlantıları yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.
- Armatür montaj veya ışık kaynağını değiştirme işleminden önce, elektrik bağlantısı kesilmelidir.
- Armatür termal yalıtım malzemesi ile kaplanmaya uygun değildir.
- Armatürler iletken yüzeylere montaj yapılamaz.
- Onarım ve bakım sırasında yalnızca orjinal parçalar kullanılmalıdır.
- Eğer armatürde sonradan değişiklik yapılırsa, değişiklikten sorumlu tüketici kabul edilecektir.
- Üretici uygulamalardan kaynaklı hatalardan, sorumlu değildir.

WARNING


- Maintenance, installation and electrical connections should be performed by qualified personnel.
- The electrical connection must be disconnected before fitting or replacing the light source.
- Luminaire is not suitable for coating with thermal insulation material.
- Armatures can not be mounted on conductive surfaces.
- Only original parts should be used during repair and maintenance.
- If the luminaire is subsequently modified, the consumer responsible for the change will be accepted.
- The manufacturer is not responsible for any errors resulting from applications.

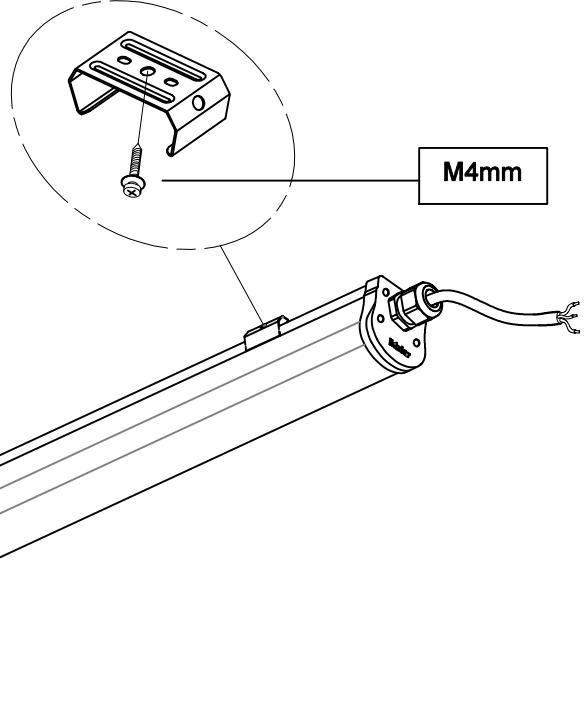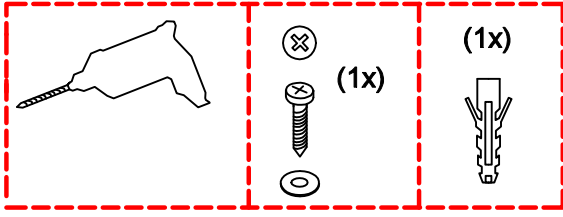


(ENG) The Light source in this luminaire must only be replaced by manufacturer, authorized service of manufacturer.

(TR) Armatürün içindeki ışık kaynağı sadece imalatçı tarafından ya da yetkili personel tarafından değiştirilmelidir.


1b.

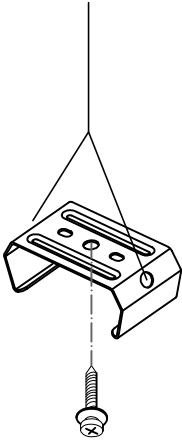

2.

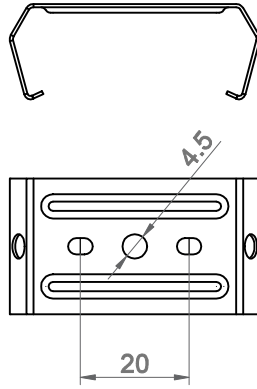


3.

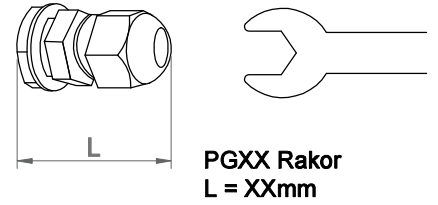


*üreticinin verdiği bilgiye göre 'XX' ibaresi değişebilir.

4.

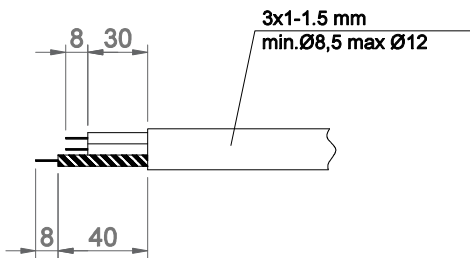

DALI system

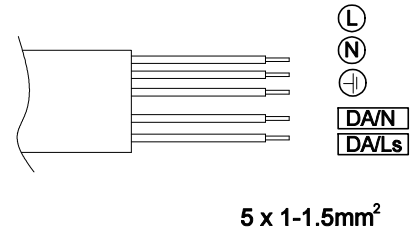

(TR) Bu armatürün harici bükülgen kablo veya kordonun hasar görmesi durumunda ; bir tehlike meydana gelmesini engellemek için yalnızca imalatçı veya onun yetkili servisi ya da eşdeğer nitelikli kalifiye personel tarafından değiştirilmesi gerekir.

(ENG) In case of getting damage of flexible cable and cord of this luminaire; to prevent a danger arising, it must be replaced by only manufacturer or their authorized service.

(TR) Verilen bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Laboratuvar koşullarında ölçülen tüm değerler tasarım veya tipik değerlerdir, ikizler aydınlatma bu performansın son kullanım koşullarında elde edileceğini garanti vermez.

(ENG) Information provided is subject to change without notice. All values are design or typical values when measured under laboratory conditions and ikizler lighting makes no warranty or guarantee, express or implied, that such performance will be obtained under end-use conditions.